

Dati dimensionali / Ratings data sheet


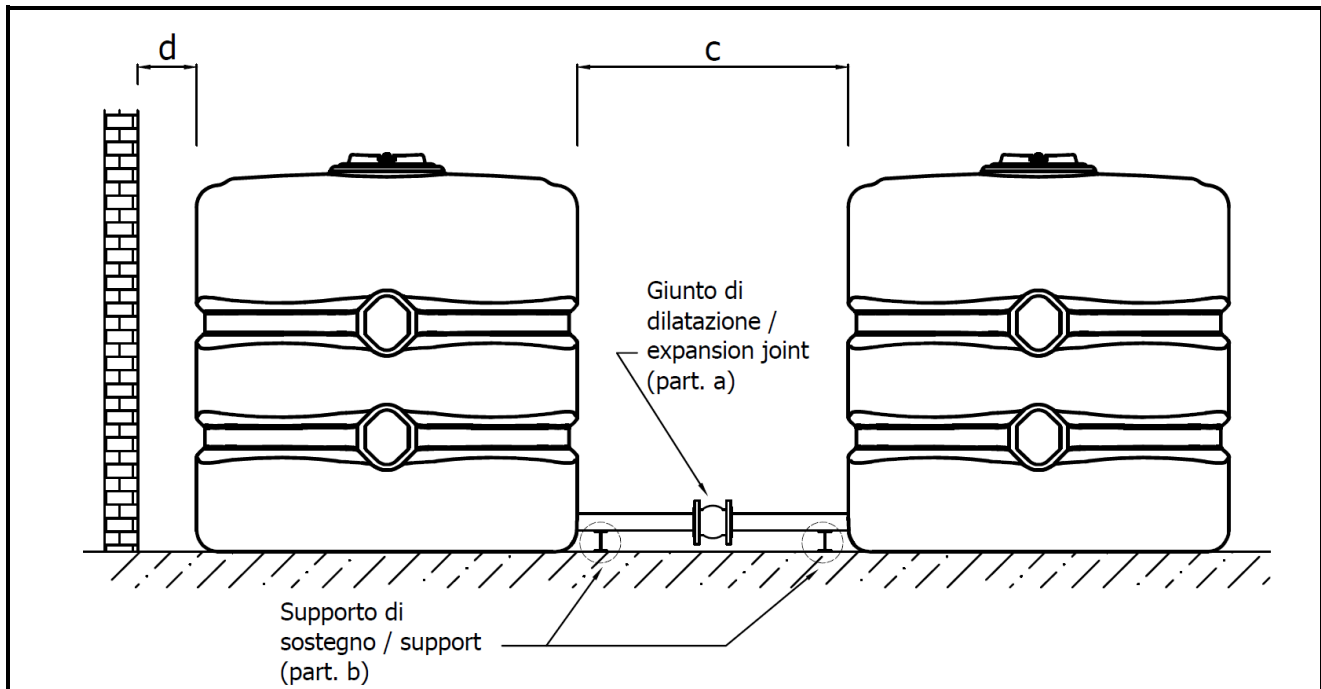
| Pos. | Descrizione Description | Modello / Type | |
|---|--|----------------|----------------|
| | | CP | |
| | Modello Type | CP 500 | CP 1000 |
| Cod. | Codice Code | 1720435 | 1720442 |
|  | Capacità Capacity (lt.) | 500 | 1000 |
| H | Altezza Height (mm) | 1060 | 1420 |
| L | Lunghezza Length (mm) | 840 | 1400 |
| P | Larghezza Width (mm) | 700 | 670 |
| A | Altezza attacco DN4 DN4 connection height (mm) | 55 | 70 |
| B | Altezza foro DN2 DN2 hole height (mm) | 930 | 1275 |
| C | Altezza attacco DN3 inferiore DN3 lower connection height (mm) | 55 | 70 |
| D | Altezza attacco DN3 superiore DN3 upper connection height (mm) | 930 | 1275 |
| E | Interasse attacchi inferiori Distance between lower connections (mm) | 80 | 85 |
| F | Interasse attacchi superiori Distance between upper connections (mm) | 80 | 85 |
| DN1 | Diametro foro d' ispezione Inspection hole diameter (mm) | 300 | 300 |
| DN2 | Diametro foro Hole diameter (mm) | 28 | 28 |
| DN3 | Diametro attacco Connection diameter (mm) | 1" | 1" |
| DN4 | Diametro attacco Connection diameter (mm) | 3/4" | 3/4" |

Tabella materiali / Part list

| Pos. | Descrizione Description | Materiale Material | Quantità Quantity | Ricambi Spare parts |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Serbatoio Cylinder | Polietilene Polyethylene LLDPE | 1 | - |
| 2 | Coperchio Cover | Polipropilene Polypropylene PP | 1 | 1 |
| 3 | Bocchettone Connection | Polipropilene Polypropylene PP | 2 | 2 |
| 4 | Guarnizione Gasket | Gomma Rubber EPDM | 2 | 2 |
| 5 | Ghiera Ring nut | Polipropilene Polypropylene PP | 2 | 2 |
| 6 | Bocchettone Connection | Polipropilene Polypropylene PP | 1 | 1 |
| 7 | Guarnizione Gasket | Gomma Rubber EPDM | 1 | 1 |
| 8 | Ghiera Ring nut | Polipropilene Polypropylene PP | 1 | 1 |

Installazione in serie serbatoi in polietilene

Multiple tank side by side installation



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).