

Dati dimensionali / Ratings data sheet


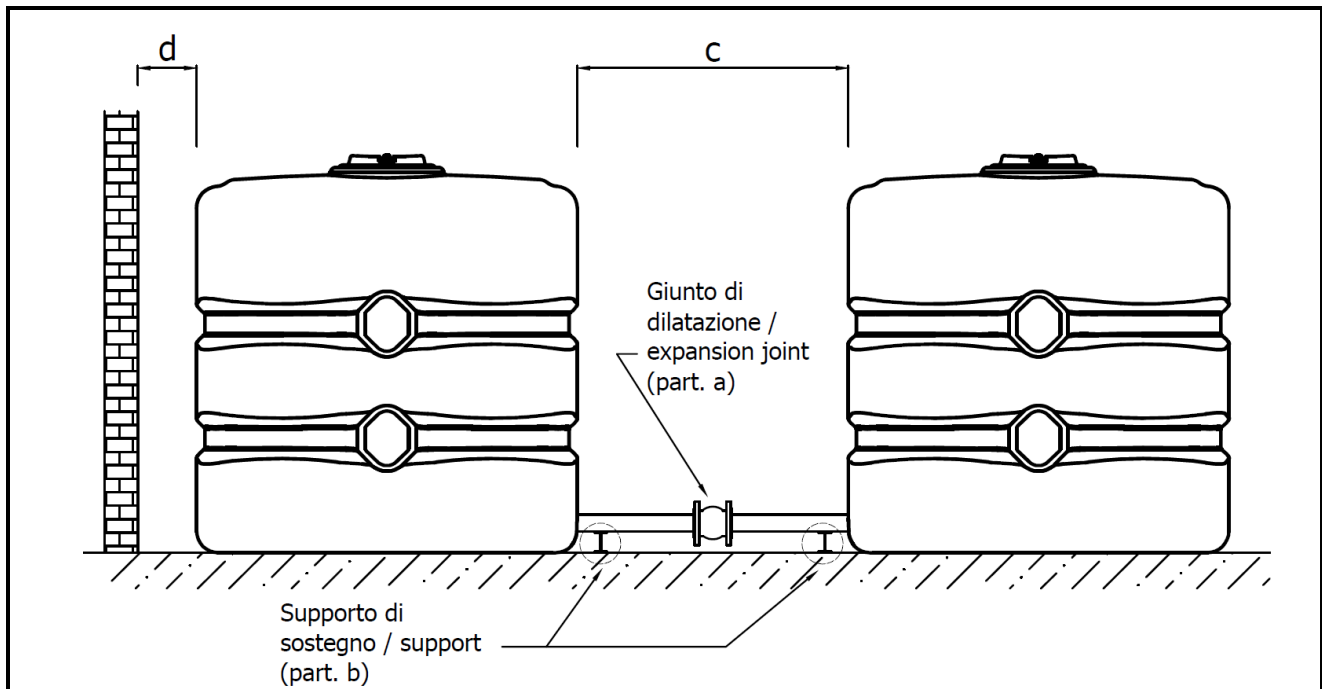
| Pos. | Descrizione Description | Modello / Type | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | PA | | | | | | | |
| | Modello Type | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Cod. | Codice Code | A560051 | A560055 | A560059 | A560062 | A560067 | A560070 | A560074 | A560080 |
|  | Capacità Capacity (lt.) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| H | Altezza Height (mm) | 820 | 950 | 1045 | 1125 | 1350 | 1460 | 1570 | 1885 |
| Ø | Diametro Diameter (mm) | 770 | 915 | 1060 | 1205 | 1300 | 1440 | 1735 | 2020 |
| A | Altezza attacchi DN4-DN5 DN4-DN5 connections height (mm) | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| B | Altezza attacchi DN2-DN3 DN2-DN3 connections height (mm) | 710 | 840 | 940 | 1010 | 1240 | 1335 | 1460 | 1750 |
| C | Larghezza nicchia inferiore Lower niche width (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 280 |
| E | Altezza nicchia inferiore Lower niche height (mm) | 160 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F | Interasse attacchi inferiori Distance between lower connections (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| G | Larghezza nicchia superiore Upper niche width (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 280 |
| I | Altezza nicchia superiore Upper niche height (mm) | 150 | 150 | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| L | Interasse attacchi superiori Distance between upper connections (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| DN1 | Diametro foro d' ispezione Inspection hole diameter (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| DN2 | Attacco troppopieno Overflow connection | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" |
| DN3 | Diametro innesto galleggiante Coupling float switch diameter (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| DN4 | Prelievo idrico Water supply | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" |
| DN5 | Scarico Drain | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |

Tabella materiali / Part list

| Pos. | Descrizione Description | Materiale Material | Quantità Quantity | Ricambi Spare parts |
|------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Serbatoio Cylinder | Polietilene Polyethylene LLDPE | 1 | - |
| 2 | Coperchio Cover | Polipropilene Polypropylene PP | 1 | 1 |
| 3 | Bocchettone Connection | Polipropilene Polypropylene PP | 2 | 2 |
| 4 | Guarnizione Gasket | Gomma Rubber EPDM | 2 | 2 |
| 5 | Ghiera Ring nut | Polipropilene Polypropylene PP | 2 | 2 |
| 6 | Bocchettone Connection | Polipropilene Polypropylene PP | 1 | 1 |
| 7 | Guarnizione Gasket | Gomma Rubber EPDM | 1 | 1 |
| 8 | Ghiera Ring nut | Polipropilene Polypropylene PP | 1 | 1 |

Installazione in serie serbatoi in polietilene

Multiple tank side by side installation



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).