

Dati dimensionali / Ratings data sheet


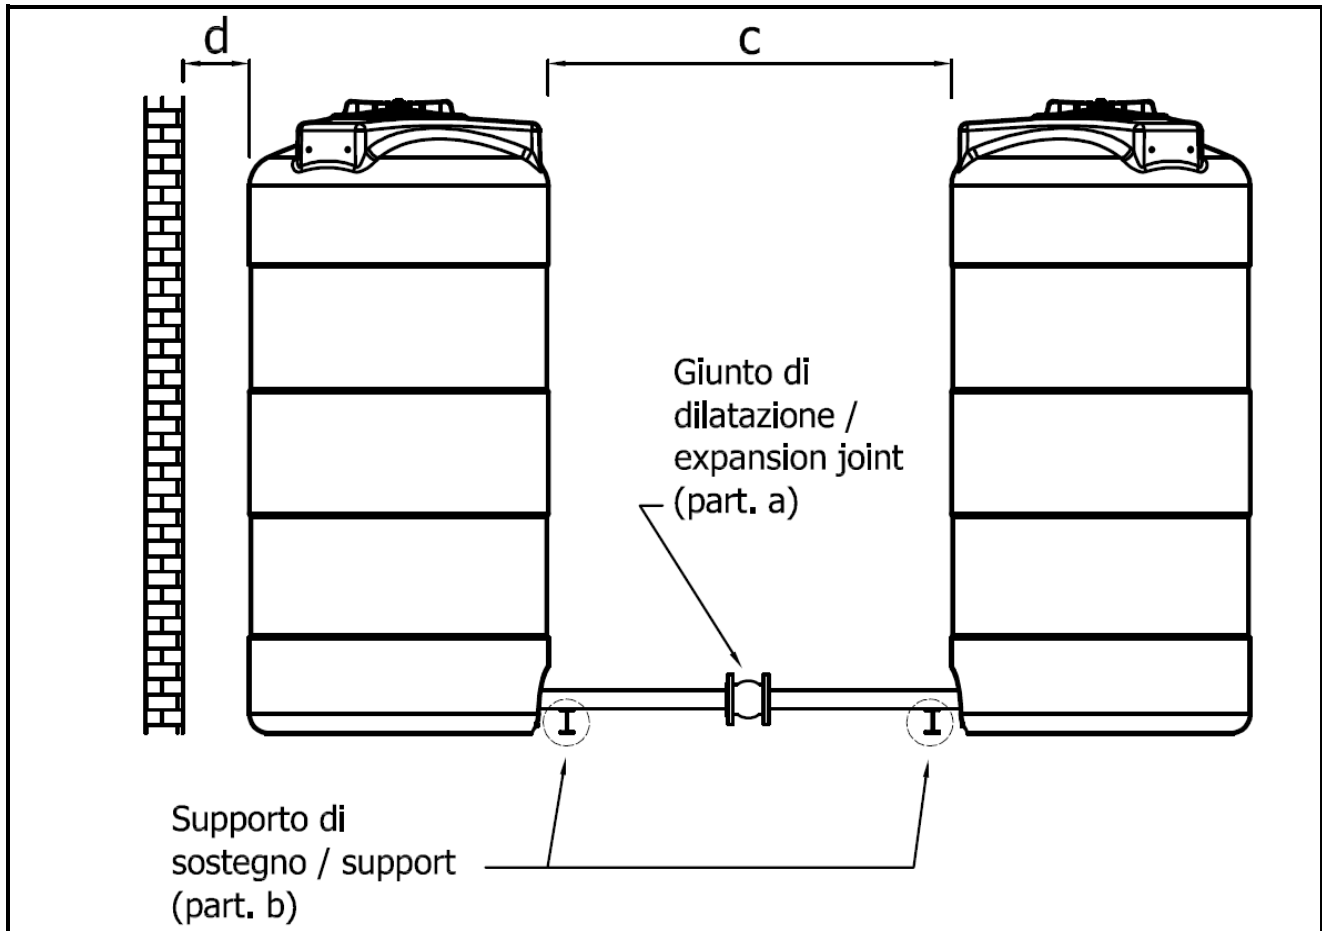
		Modello / Type	
Pos.	Descrizione Description	SSC	
Cod.	Codice Code	A600051	A600055
	Capacità Capacity (lt.)	300	500
H	Altezza Height (mm)	680	840
L	Lunghezza Length (mm)	1150	1310
P	Larghezza Width (mm)	620	710
A	Altezza nicchia inferiore Lower niche height (mm)	85	85
B	Larghezza nicchia inferiore Lower niche width (mm)	200	200
C	Interasse attacchi inferiori Distance between lower connections (mm)	110	110
D	Altezza attacchi inferiori Lower connections height (mm)	40	40
E	Larghezza nicchia superiore Upper niche width (mm)	200	200
F	Altezza nicchia superiore Upper niche height (mm)	85	85
G	Interasse attacchi superiori Distance between upper connections (mm)	110	40
I	Altezza attacchi superiori Upper connections height (mm)	560	720
M	Altezza frontale Frontal height (mm)	210	280
DN1	Diametro foro d' ispezione Inspection hole diameter (mm)	300	300
DN2	Attacco troppopieno Overflow connection	1"	1"
DN3	Diametro innesto galleggiante Coupling float switch diameter (mm)	28	28
DN4	Prelievo idrico Water supply	1"	1"
DN5	Scarico Drain	3/4"	3/4"

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Serbatoio Cylinder	Polietilene Polyethylene LLDPE	1	-
2	Coperchio Cover	Polipropilene Polypropylene PP	1	1
3	Bocchettone Connection	Polipropilene Polypropylene PP	2	2
4	Guarnizione Gasket	Gomma Rubber EPDM	2	2
5	Ghiera Ring nut	Polipropilene Polypropylene PP	2	2
6	Bocchettone Connection	Polipropilene Polypropylene PP	1	1
7	Guarnizione Gasket	Gomma Rubber EPDM	1	1
8	Ghiera Ring nut	Polipropilene Polypropylene PP	1	1

Installazione in serie serbatoi in polietilene Multiple tank side by side installation



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Collegare i serbatoi solo con tubazioni flessibili;
2. installare nelle tubazioni di collegamento dei serbatoi un giunto di dilatazione (particolare a);
3. prevedere dei supporti di sostegno (particolare b) per le tubazioni;
4. se vengono installati raccordi, valvole di intercettazione ecc., questi non devono vincolare le tubazioni;
5. installare i serbatoi mantenendo un' adeguata distanza (quota c) tale da permettere libera dilatazione tra loro durante la fase di riempimento;
6. se i serbatoi vengono installati in prossimità di un struttura murale, mantenere un' adeguata distanza (quota d) tale da permettere libera dilatazione del serbatoio durante la fase di riempimento.

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Do not connect directly to rigid piping;
2. provide an expansion joint on piping connections between the tanks (part. a);
3. provide retaining supports for pipes (part. b);
4. solid piping may contribute to premature failure of the tank and fittings. Connections/valves must not bind the pipes;
5. place the tank wisely, proper placement to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension c);
6. if the tanks are placed in confined spaces follow proper entry procedures. Keep enough clearance around the tank to allow the expansion/contraction during filling/emptying operations (dimension d).